


WYKORZYSTANIE WYNIKÓW WIERCENIA OTWORU STUDZIENNEGO NR 1 (po rekonstrukcji)
(Karta otworu wiertniczego)



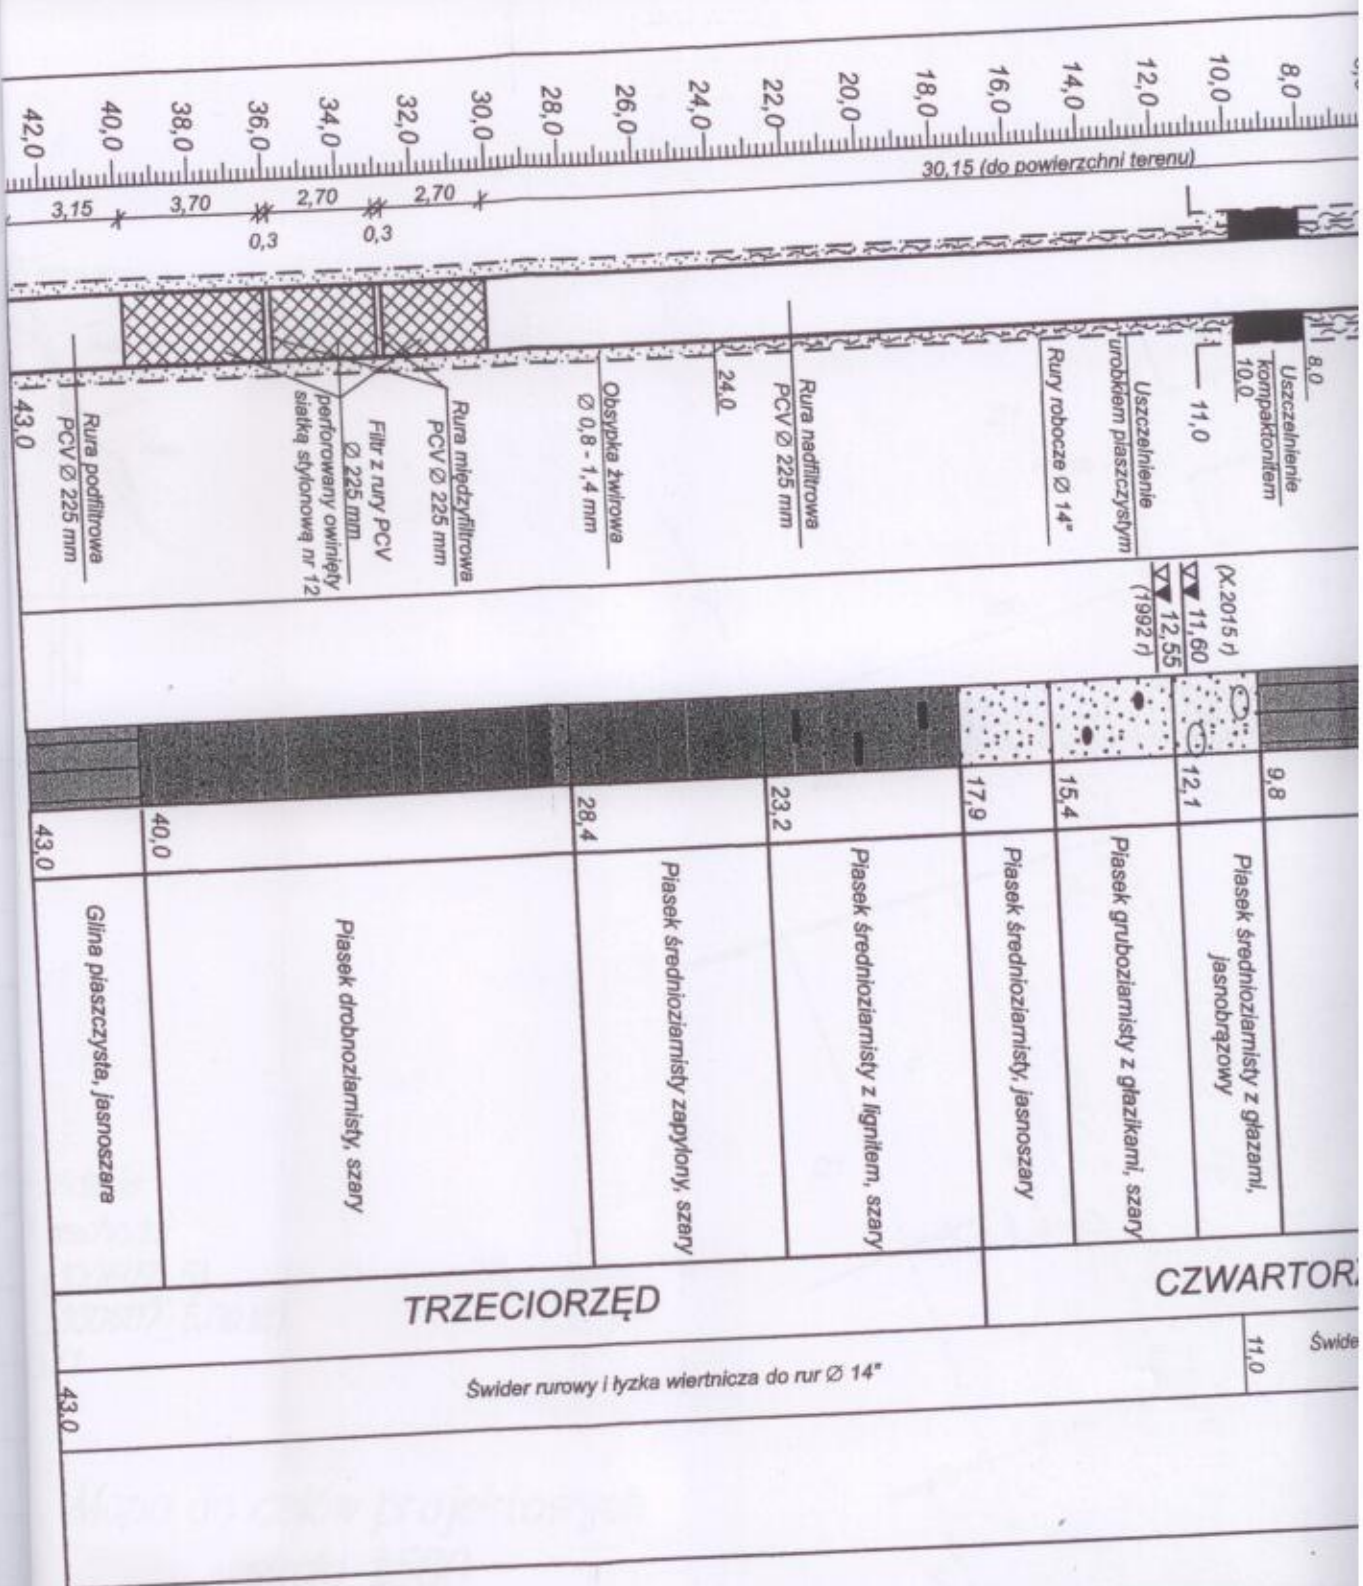

TRZECIORZĘD

CZWARTORZĘD

Świder rurowy i łyzka wiertnicza do rur Ø 14"

Twardość ogólna	st. niem.	8,7
Twardość niżejgl.	mval	0,4
Twardość niżejgl.	mval	1,1
Twardość niżejgl.	mval	2,7
Zasadowość alk.	mval	0
Zasadowość ogólna	mval	0,60
Mangan	mg/l Mn	0,16
Chlorki	mg/l Cl	17,0
Amoniak	mg/l NH ₄	0,10
Azotyny	mg/l NO ₂	nw
Sierczany	mg/l SO ₄	nw
Azotany	mg/l NO ₃	0,20
Dwutlenek węgla w.	mg/l CO ₂	13,2
Wodorowęglany	mg/l HCO ₃	164,7
Sucha pozosta.	mg/l	225,0
Pozostał. po praż.	mg/l	204,0
Straty przy praż.	mg/l	21,0
Wapń	mg/l Ca	46,1
Magnez	mg/l Mg	9,7