



Schemat montażowy etap II cz. 1

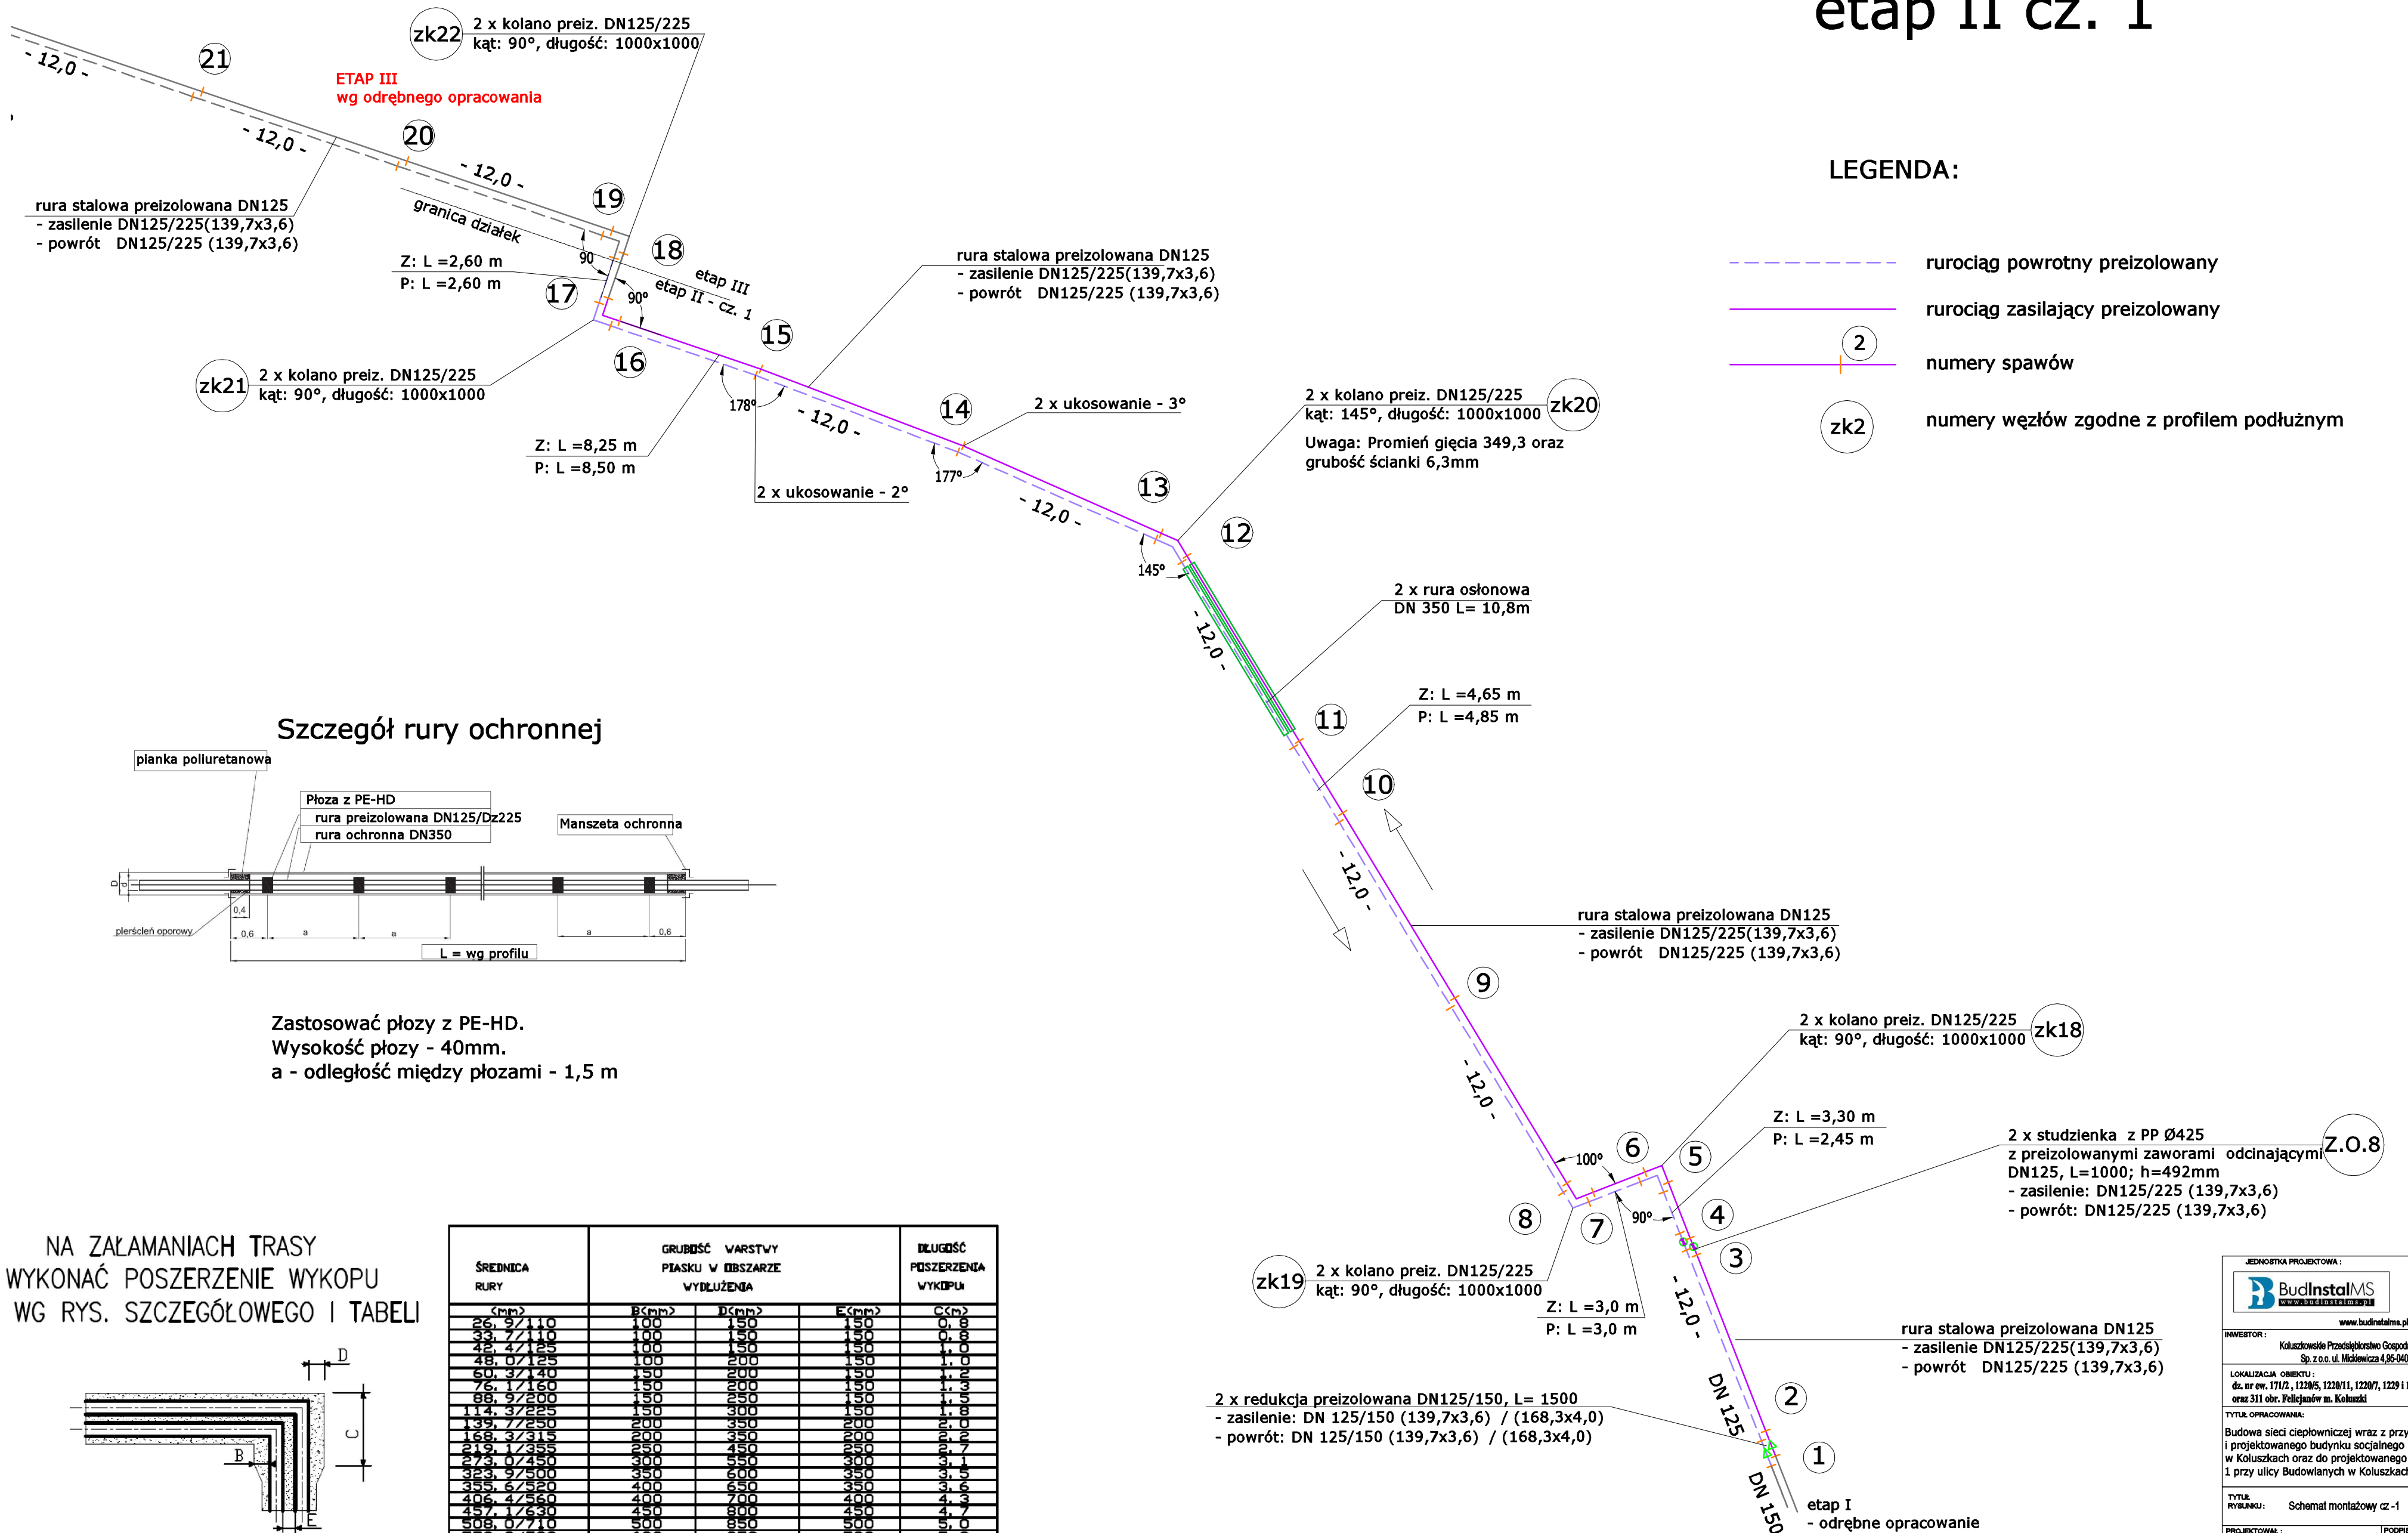

ŚREDNICA RURY	GRUBOŚĆ WARSTWY PIASKU W OBSZARZE WYDŁUŻENIA				DŁUGOŚĆ POBIEŻCZENIA WYKOPU
	C(mm)	B(mm)	D(mm)	E(mm)	
25, 9/110	100	150	150	0,8	
25, 9/110	100	150	150	0,8	
42, 4/125	100	150	150	0,8	
42, 4/125	100	150	150	0,8	
48, 0/125	100	200	150	1,0	
60, 3/140	150	200	150	1,2	
76, 1/160	150	200	150	1,3	
88, 9/200	150	250	150	1,4	
104, 3/225	150	250	150	1,5	
139, 7/285	200	350	200	2,0	
168, 3/315	200	350	200	2,2	
219, 1/355	250	450	250	2,7	
273, 0/450	300	550	300	3,1	
323, 9/500	350	600	350	3,4	
353, 6/520	400	650	350	3,6	
406, 4/560	450	700	400	4,3	
457, 1/630	500	750	450	5,0	
508, 0/710	500	850	500	5,0	
558, 8/780	600	950	500	5,0	

JEDYNOŚCIKA PROJEKTOWA :		Bud-instal Monika Sieroka ul. Boh. Westerplatte 125 86-100 Skierzwice tel 790-480-477	
 BudInstal/MS www.budinstal.ms		www.budinstal.ms.pl e-mail: budinstalms@gmail.com	
INWESTOR :			
Kółcewskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4, 86-004 Kozłowski			
LOKALIZACJA OBIĘKTU :			
4a os. w. ITL, 86-045, 123011, 123017, 12329 1251 obr. 5 m. Kozłowski orz.311 obr. Polkowice m. Kozłowski			
TYTUŁ OPRAWY:KAMA:			
Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do istniejącego i projektowanego budynku socjalnego przy ulicy Warszawskiej w Kozłowsku oraz do projektowanego budynku Przedszkola nr 1 przy ulicy Budowlanych w Kozłowsku -dalsza część II etapu			
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat montażowy cz -1			
PROJEKTOWAŁA :		PODPIS :	
mgr inż. Monika Sieroka LUD/2010/PWB/S/15			
SPRAWDZIŁA :		PODPIS :	
mgr inż. Tomasz Charliński LUB/0126/PWB/S/15			
DATA :	BRANDA :	SKALA :	NR RYS :
Maj 2018	SANTARINA	1:250	C.O.-04