


Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

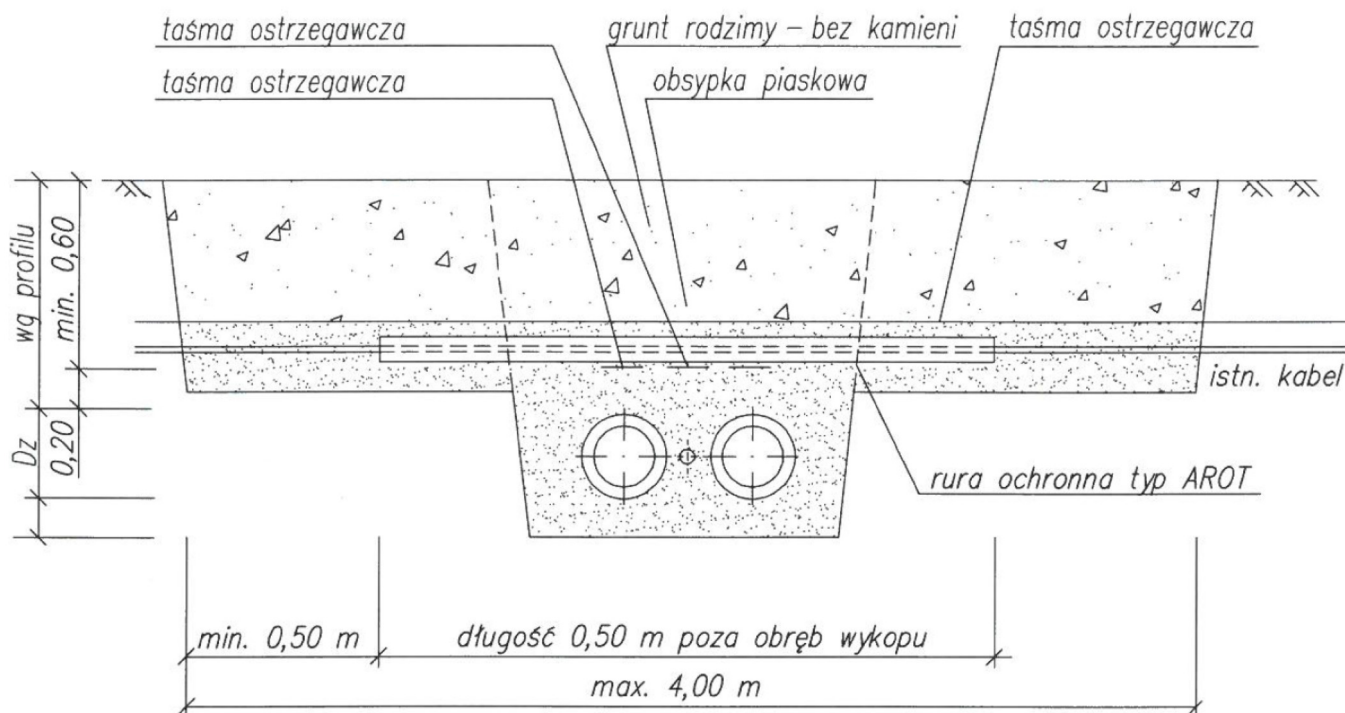


UWAGA:

1. Roboty ziemne w odległości 2m od istniejących kabli energetycznych (teletechnicznych) prowadzić ręcznie.
2. Zabezpieczenie z rur ochronnych typu AROT wykonać przed ułożeniem rur preizolowanych.
3. Całość należy bezzwłocznie zasypać warstwami piasku i zagęścić.
4. Nad istniejącymi kablami oraz projektowanymi rurami ułożyć taśmy ostrzegawcze odpowiednich kolorów.
5. Wszelkie roboty w pobliżu kabli prowadzić pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych.

Rodzaje rur osłonowych typu arot:

1. Dla kabli energetycznych NN - A100PS + taśma ostrzegawcza niebieska
2. Dla kabli energetycznych WN - A 160 PS + taśma ostrzegawcza czerwona
3. Dla kabli teletechnicznych - A 160PS + taśma ostrzegawcza pomarańczowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :		<div>Bud-Instal Monika Sieracka ul. Boh. Westerplatte 125 96-100 Skierniewice tel 790-880-977 www.budinstalms.pl, e-mail: budinstalms@gmail.com</div>	
<div> BudInstalMS www.budinstalms.pl</div>			
INWESTOR :			
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4,95-040 Koluszki			
LOKALIZACJA OBIEKTU			
292/5, 251/2, 167/2, 171/2, obr. 5 m. Koluszki			
TYTUŁ OPRACOWANIA:			
Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do istniejącego i projektowanego budynku socjalnego przy ulicy Warszawskiej w Koluszkach oraz do projektowanego budynku Przedszkola nr 1 przy ulicy Budowlanych w Koluszkach			
TYTUŁ RYSUNKU:		Szczegół posadowienia rur preizolowanych w gruncie	
PROJEKTOWAŁ :		PODPIS :	
mgr inż. Monika Sieracka LOD/2810/PWBS/15			
SPRAWDZIŁ :		PODPIS :	
mgr inż. Tomasz Charliński LUB/0126/PWBS/15			
BRANŻA :		SKALA :	NR RYS :
Marzec 2018	SANITARNA	b/s	C.O.-17